


SCHEMAT UKŁADANIA GAZOCIĄGU Z PE W WYKOPIE



**ISTN. ZAWÓR POBORU
FAZY GAZOWEJ I REDUKTOR
I STOPNIA**
/przed przystąpieniem do robót
należy sprawdzić wydajność
zamontowanego reduktora i
armatury/


ISTN. ZBIORNIK
NA GAZ PŁYNNY

TAŚMA
OSTRZEGAWCZA

TAŚMA
OSTRZEGAWCZA

PROJ. SZAFKA NA ZAWÓR
ODCINAJĄCY, REDUKTOR
II STOPNIA ORAZ ZAWÓR
ODCINAJĄCY Z GŁOWICĄ
SZYBKOSZYMAJĄCY TYPU
MAG

KOTŁOWNIA

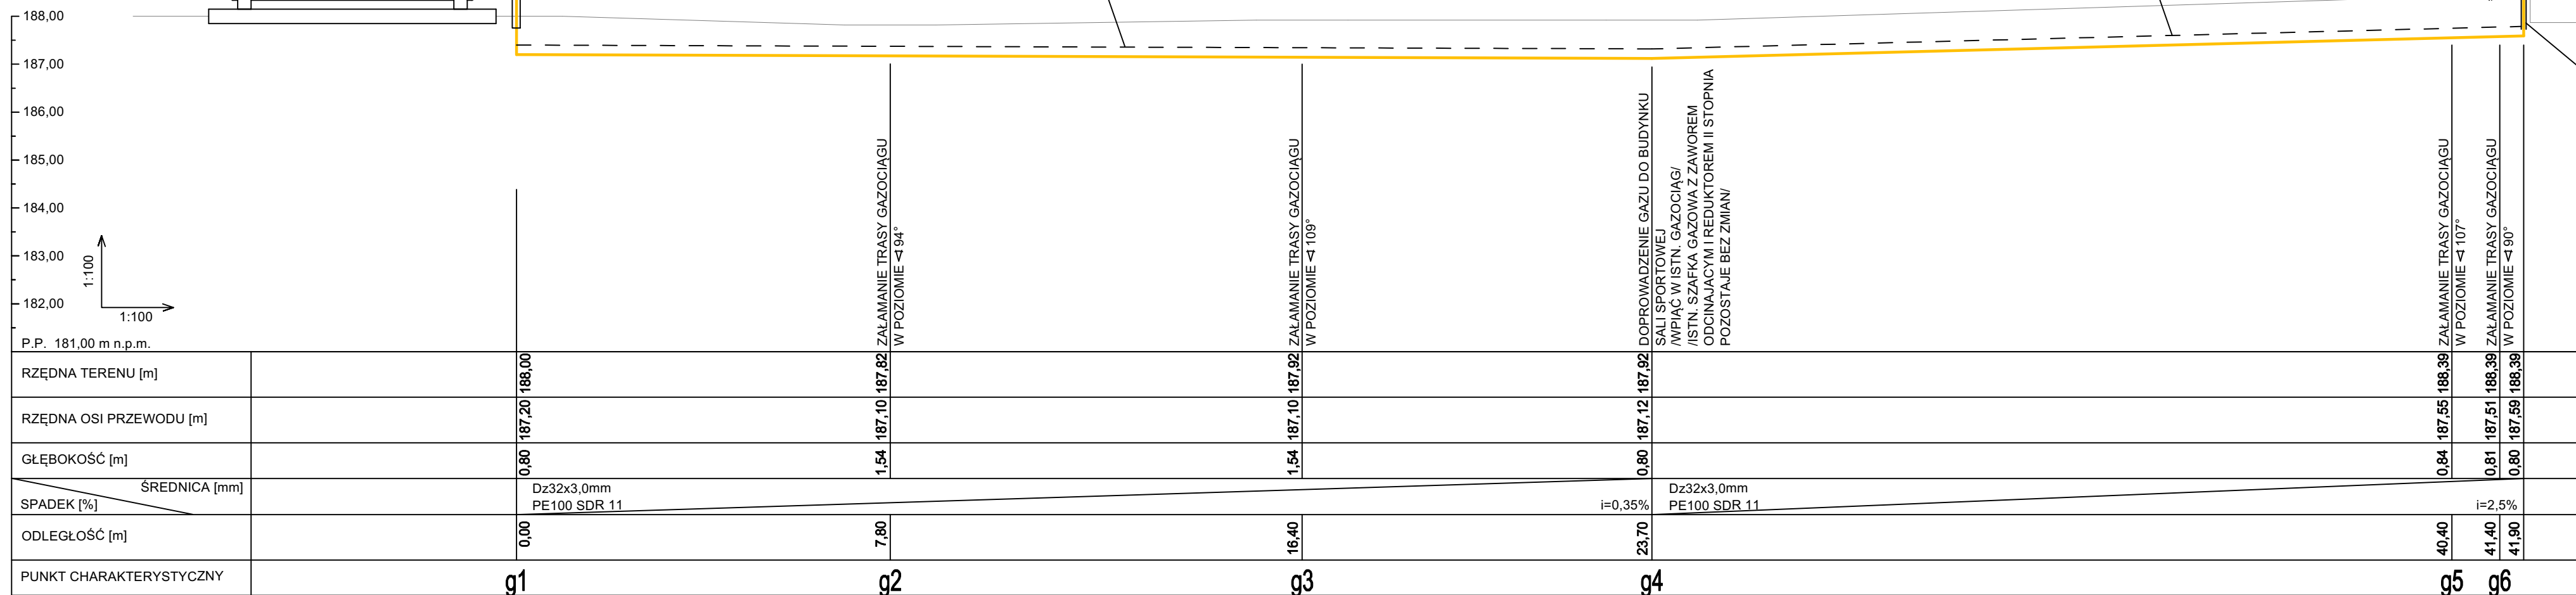RURA STALOWA
OSŁONOWA

© 2019 studio**warsztat**
ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań
tel. (61) 6660320 info@studiowarsztat.pl

www.studiowarsztat.pl

projekt:

Rozbudowa ZSP w Słupi pod Kępem
o budynek przedszkolny
na działce nr. ewid. 695/4 oraz 1242/2

inwestor/zamawiający:

Gmina Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

branża:

instalacje sanitarne

projektanci:

mgr inż. Tomasz Woźniak
upr nr. WKP/0035/POOS/03

mgr inż. Iwona Woźniak

spr.:

mgr inż. Roman Pluciński
upr nr. WKP/0287/POOS/08

rys.: etap:

PW

nr. proj.:

18/01

tytuł rys.:

Profil zewnętrznej instalacji gazu

skala:	data:	rew.:	nr rys.:
1:100/100	maj 2019r.	-	G07