


LEGENDA:	
	Płaskownik Fe/Zn 30x4mm
	Przewód odprowadzający. Element naturalny lub Płaskownik Fe/Zn 30x4mm
	Połączenie spawane
	Wyprowadzenie do szyny wyrównawczej

Szczegół 1  
Uziom fundamentowy oraz  
sposób prowadzenia przewodów odprowadzających

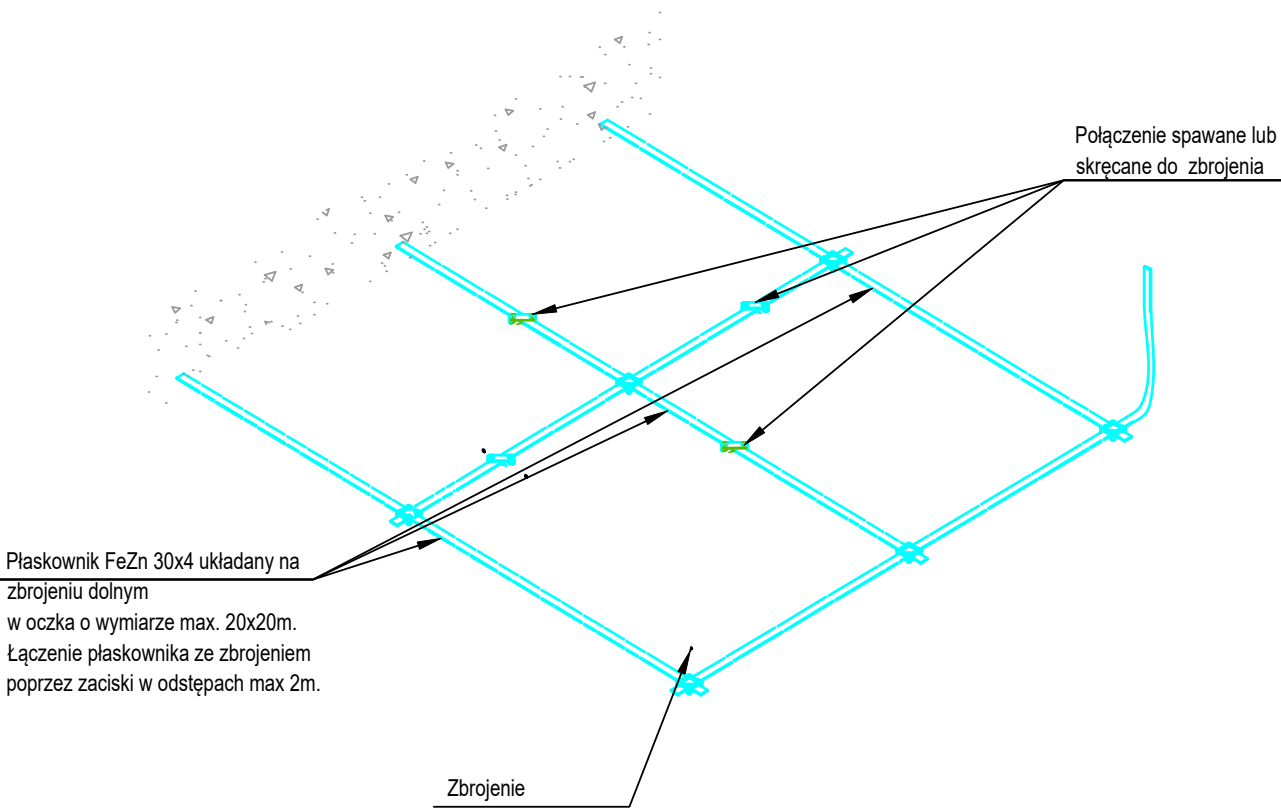

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR 1066		
projektant: mgr inż. Krzysztof Rażniewski	nr upr. SLK/4700/PWOE/13	podpis
sprawdzający: mgr inż. Szymon Paruch	SLK/4930/POOE/13	
asystent projektanta: mgr inż. Martyna Dykta		
inwestor: Gmina Baranów adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie	data luty 2019	INST.ELEKT.
Plan instalacji uziemienia - rzut fundamentów.		1:100 IE302
Spółka Cywilna "Przybyła-Forys", ul. Bpa Lisieckiego 15/30 40-070 Katowice; tel. 32 2518181; forys@pro.onet.pl; www.przybylaforys.pl		