


STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE
ul. Kościuszki 5
63-600 KĘPNO
Tel. (0-62) 782-89-00
fax (0-62) 782-89-01

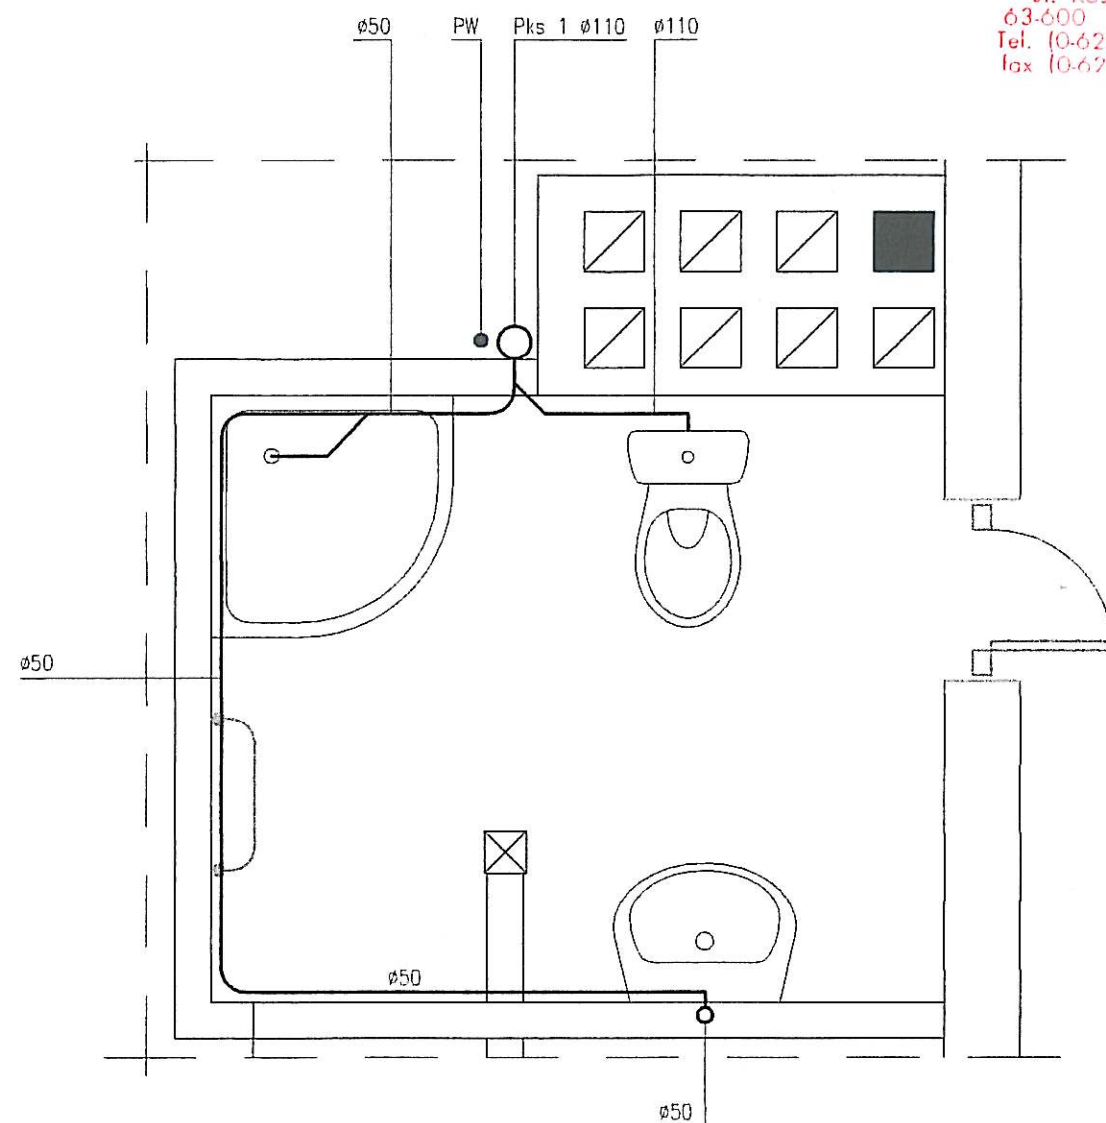


Legenda:

- Pks – pion kanalizacji sanitarnej
PW – pion wodociagowy
– pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć go rurą wywiewną ø160 mm
– przy umywalce zamontować syfon z zaworem napowietrzającym
– rury i kształtki z PP (polipropylen) firmy Rehau
– rurociąg do umywalki prowadzić przy ścianie i zaleca się go obudować płytą g-k i następnie płytkami ceramicznymi

Obiekt: adaptacja budynku historycznego na centrum oświatowo – kulturalne, adres: Donaborów dz. nr 86.				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabięga	12.2007	4/1/7131-2/84/2001	<i>SR</i>
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	11	Nr str.	22	branża sanitarna
skala	1:25	Rzut poddasza (łazienki) – instalacja kanalizacji sanitarnej.		

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE
ul. Kościuszki 5
63-600 KĘPNO
Tel. (0-62) 782-89-00
fax (0-62) 782-89-01

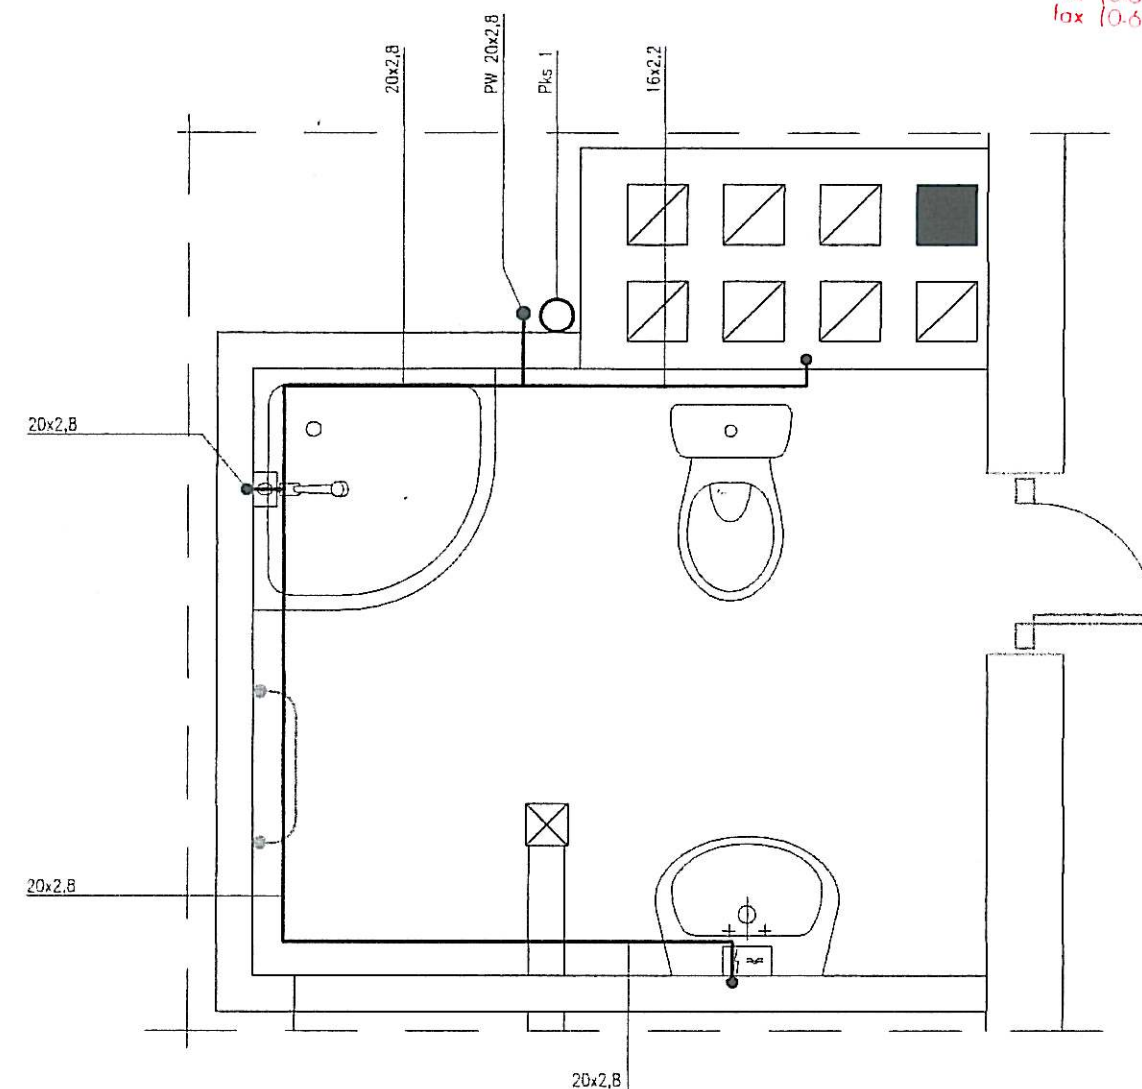

LEGENDA:

- woda zimna —
PW – pion wodociagowy
Pks – pion kan. sanit.
– instalacja wodociagowa z rur i kształtek PP (polipropylen) system BOR plus firmy Wavin, dla wody zimnej dobrano typoszereg rur PN 16
– przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych z tworzywa
– izolacja wody zimnej otuliną tubolit S o gr. 6 mm lub prowadzenie w rurze ochronnej typu peszel
☞ przepływowy ogrzewacz wody LIDER 3,5 f. Elektromet
⓪ przepływowy ogrzewacz wody LIDER 4,5 wersja prysznicowa f. Elektromet

Obiekt: adaptacja budynku historycznego na centrum oświatowo – kulturalne, adres: Donaborów dz. nr 86.				
	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabięga	12.2007	4/1/7131-2/84/2001	<i>SR</i>
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	10	Nr str.	21	branża sanitarna
skala	1:25	Rzut poddasza (łazienki) – instalacja wodociagowa.		