


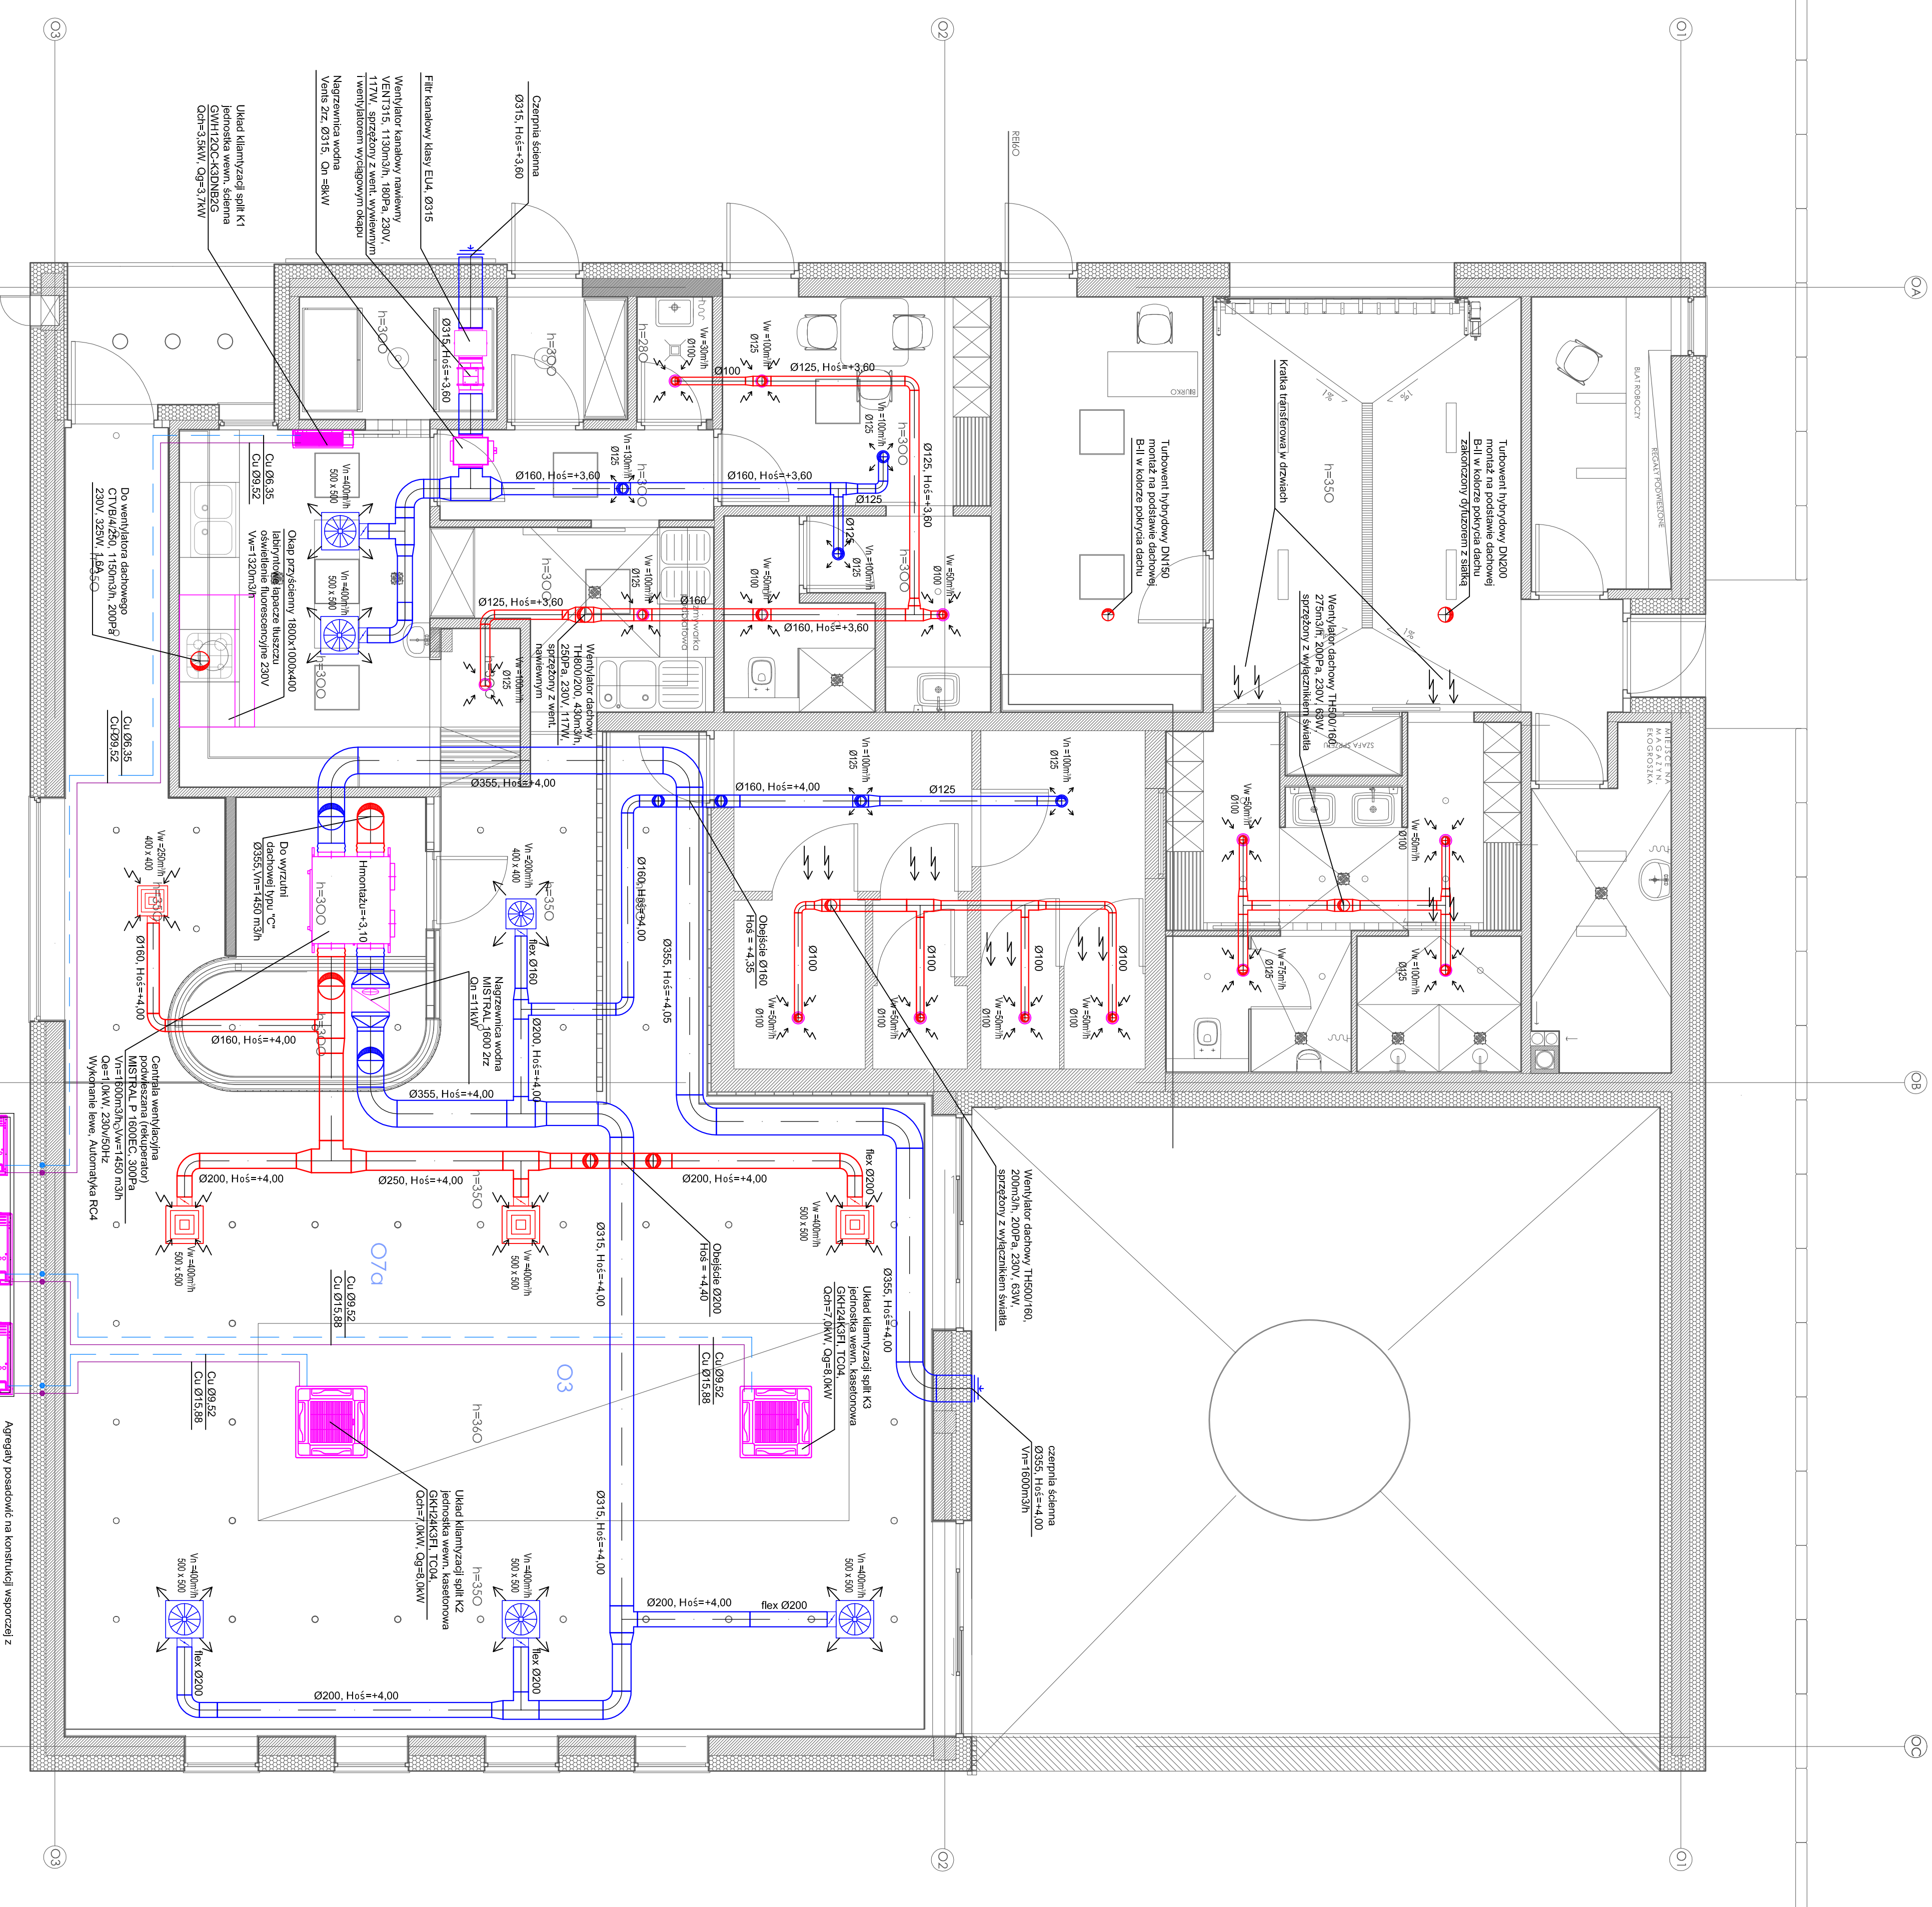

LEGENDA

- Instalacja wentylacji nawiewnej
- Instalacja wentylacji wyciągowej
- Nowe i wloty prostokątne ze skrzyń rozprężnej izolowanej i przepustnicą, wysokość skrzyń rozprężnej h=300mm
- Armatostół wentylacji okrągły nawiewny
- Armatostół wentylacji okrągły wyciągowy
- Armatostół wentylacji okrągły nawiewny
- Instalacja chłodnicza z rur miedzianych przeizolowanych
- Kłosa transformacja w drzwiach

- Kłosa transformacja w drzwiach

Uwagi:

Rozprowadzenie kłosa nad sufitem podwieszonym między więzami kłosa. Wszystkie kłosa zalewać mianem z wełny mineralnej na białe dno np. Alucelmat 0,30mm. Centra zmontować (podwiesić pod stopami) ze spadkiem 5% w kierunku odpływu kondensatu. Montaż centrów zmontowanych w miejscu uzgodnionym z inwestorem lub użytkownikiem. Odprowadzenie skropli z urządzeń wykonane jako grawitacyjne ze spadkiem w kierunku do odpływu. Wyrzucić odcz. podstaw dachowych ustalić na etapie realizacji. Wysokość prowadzenia kłosa podano w odcz.

PROJEKT	G. H. A. B. A. N. O. W.	TEMAT	PROJEKT BUDOWLANOY ROZBUDOWY
OBJEKT	UL. PIŁA 21, 65-000 KRAKÓW	ROZBUDOWA	ROZBUDOWA
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARTUR BAKOŃ NR. 23000/13	INWESTOR	INWESTOR
WYKONAWCA	MGR INŻ. JACEK JACOBSON	WYKONAWCA	WYKONAWCA
TYTUŁ	INSTALACJA WENTYLACJI KLIMATYZACJI	SKALA	1:50
DATA	15.02.2023		



ISS